


DEPURATORE DI IVREA EST

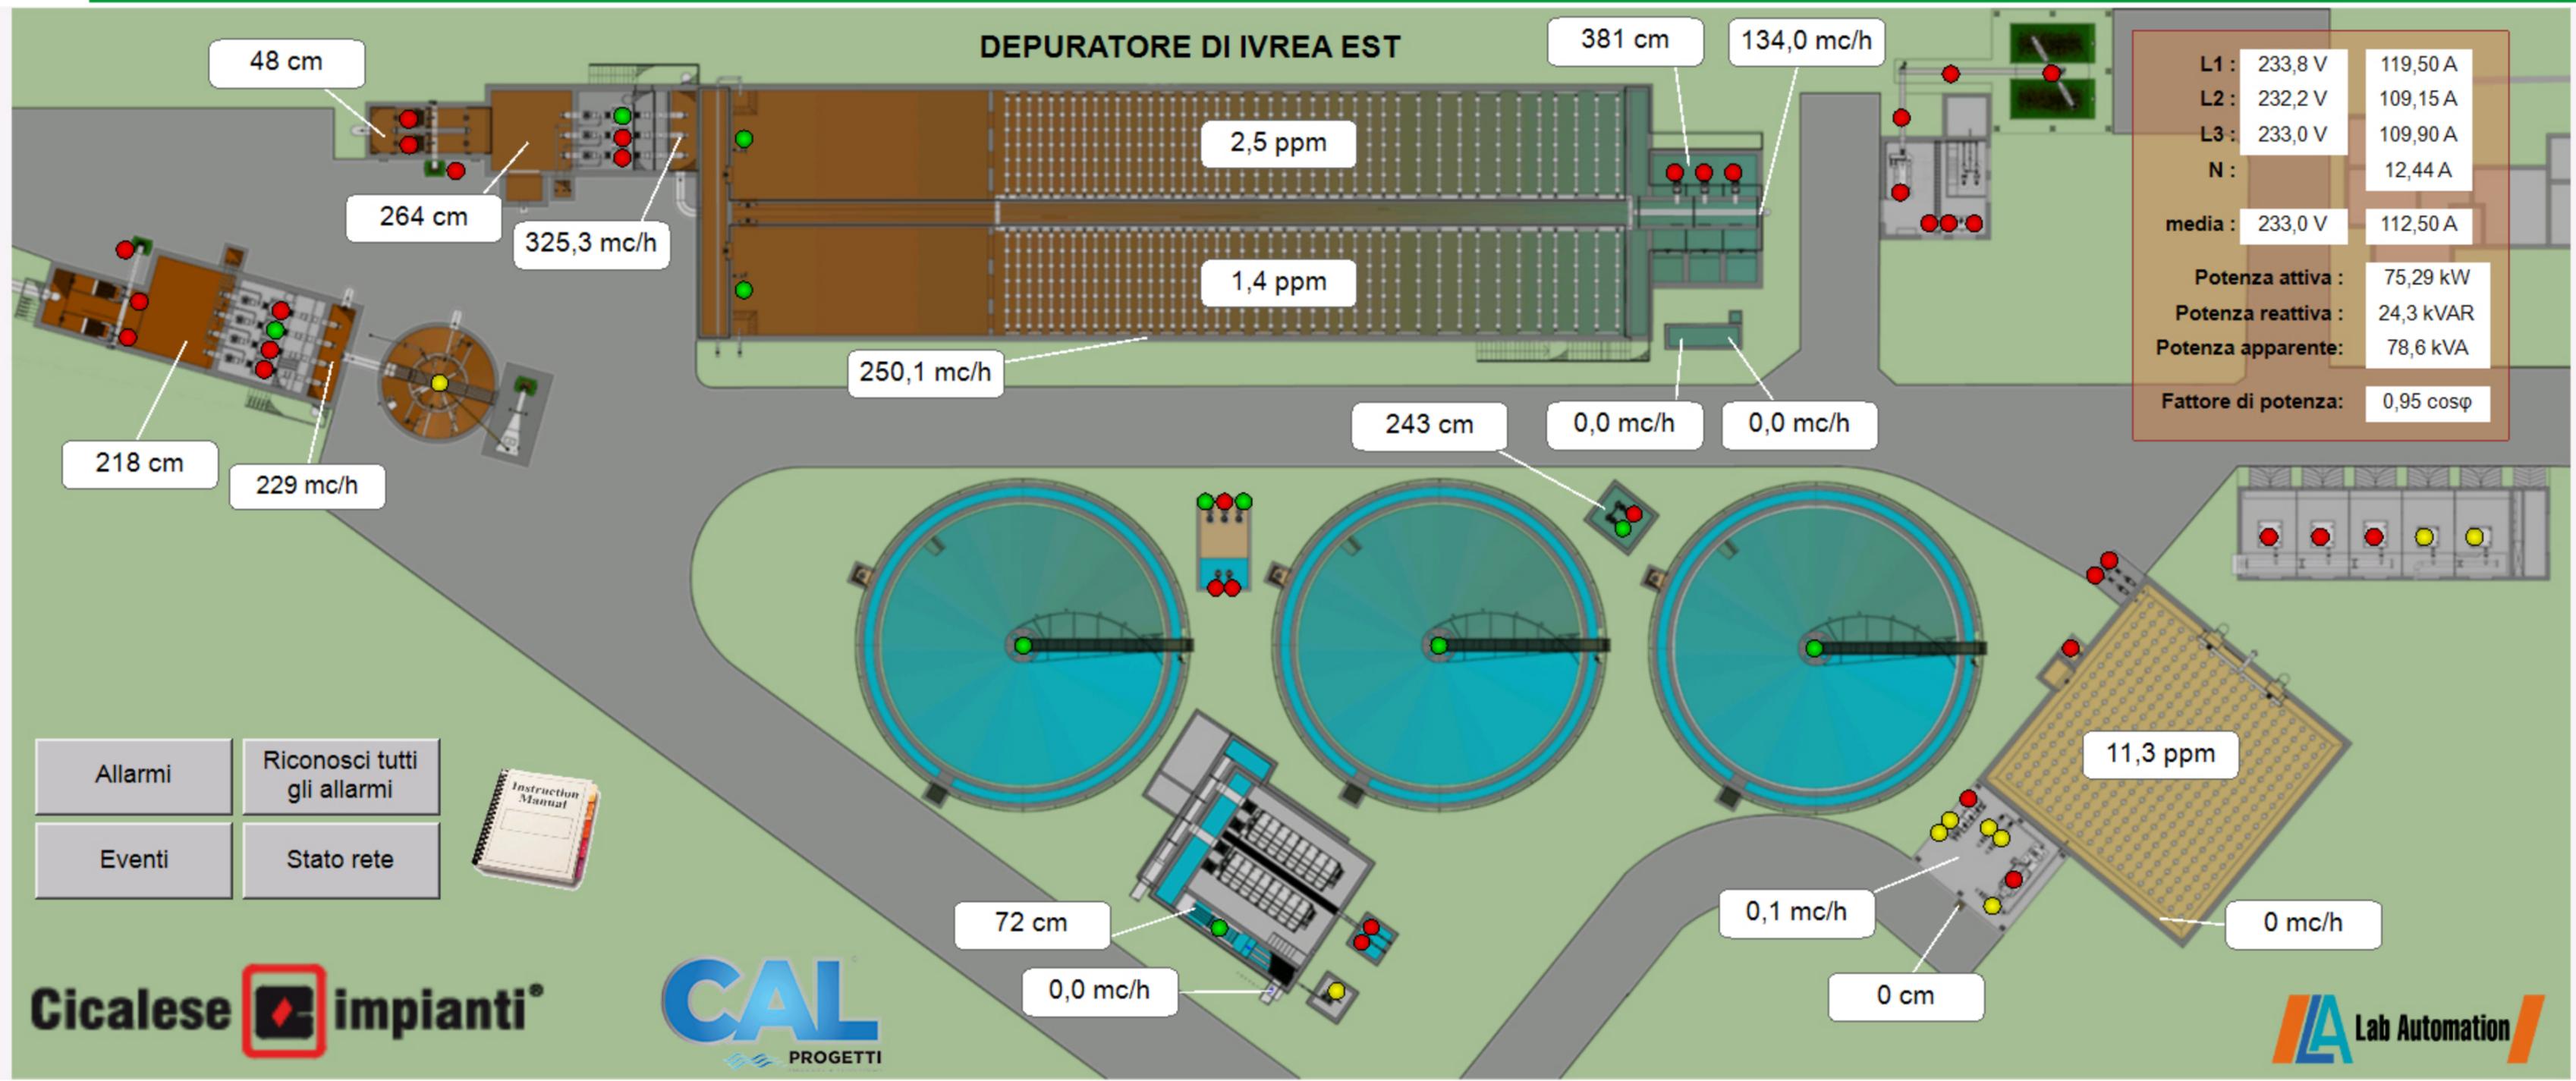

Allarmi

Riconosci tutti gli allarmi

Eventi

Stato rete



Gravità	Data	Origine	Messaggio	Categoria	Suppressed Alarm Count
9	25/02/2019 15.56.53.348	Ivrea.Pretrattamenti.Dissabbiatore disoleatore.Anomalia	Stato cambiato da Normale a Anomalia, il valore è 1 (Dato corrente)	Stato del punto	0
	25/02/2019 14.08.08.058	Ivrea.Sedimentazione.int Q2 sollevamento fanghi	Stato cambiato da Chiuso a Aperto, il valore è 0 (Dato corrente)	Stato del punto	0
	25/02/2019 15.19.32.331	Ivrea.Disinfezione.Pompa rilancio 1.Anomalia	Stato cambiato da Normale a Anomalia, il valore è 1 (Dato corrente)	Stato del punto	0
	25/02/2019 15.19.32.331	Ivrea.Disinfezione.Pompa rilancio 2.Anomalia	Stato cambiato da Normale a Anomalia, il valore è 1 (Dato corrente)	Stato del punto	0
	25/02/2019 14.07.59.499	Ivrea.Sedimentazione.Fanghi di supero.P2.Anomalia	Stato cambiato da Normale a Anomalia, il valore è 1 (Dato corrente)	Stato del punto	0
	25/02/2019 14.07.59.499	Ivrea.Sedimentazione.Fanghi di supero.P1.Anomalia	Stato cambiato da Normale a Anomalia, il valore è 1 (Dato corrente)	Stato del punto	0
	25/02/2019 14.07.59.499	Ivrea.Sedimentazione.ricircolo fanghi P1 sed 1-2.Anomalia	Stato cambiato da Normale a Anomalia, il valore è 1 (Dato corrente)	Stato del punto	0
	25/02/2019 14.07.59.499	Ivrea.Sedimentazione.ricircolo fanghi P2 sed 1-2.Anomalia	Stato cambiato da Normale a Anomalia, il valore è 1 (Dato corrente)	Stato del punto	0